



JD/JD ENTALPICO





JD/JD-ENTALPICO

Modulo di recupero di calore, ad altissimo rendimento, senza ventilatori. Abbinamento a unità FAN-TEC o FAR-EC per impianti di VMC collettiva.

PRESTAZIONI

L'unità **JD** è equipaggiata con scambiatore in polipropilene in controcorrente che garantisce altissime efficienze (>90%) nel recupero del calore sensibile.

LA STRUTTURA

Cassa autoportante in Aluzinc®. Il **JD** è progettato per essere **all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 0° e 45°**. L'unità viene montata orizzontalmente con ispezione sul lato inferiore. Sono disponibili 4 modelli di portata d'aria da 100 m³/h a 800 m³/h

SCAMBIATORE

Scambiatore in controcorrente ad alta efficienza in polipropilene per JD 1 e 2, in alluminio per JD 3 e 4.

Lo scambiatore di calore entalpico permette di recuperare energia sensibile e latente dall'aria, cioè di trasferire il vapore acqueo da un flusso all'altro: il vapore acqueo dell'aria umida viene assorbito su un lato della membrana porosa dello scambiatore e trasferito sul lato opposto. Nessuna trasmissione di vapori, odori, ecc. Non è necessario lo scarico condensa, (manutenzione ordinaria).


Lo scambiatore entalpico è ideale per climi freddi poichè l'aria immessa ha un corretto tasso di umidità contrariamente allo scambiatore sensibile.

FILTRI

Filtri: Aria di estrazione/rinnovo: classe G4/F7 (EN 779) per JD 1 e 2

Filtri: Aria di estrazione/rinnovo: classe M5/F7 (EN 779) per JD 3 e 4

NOTA: sono previsti 2 scarichi condensa per maggior flessibilità d' installazione: non essendoci i ventilatori, la scelta dei circuiti rinnovo-immisione ed estrazione-espulsione non è vincolata.

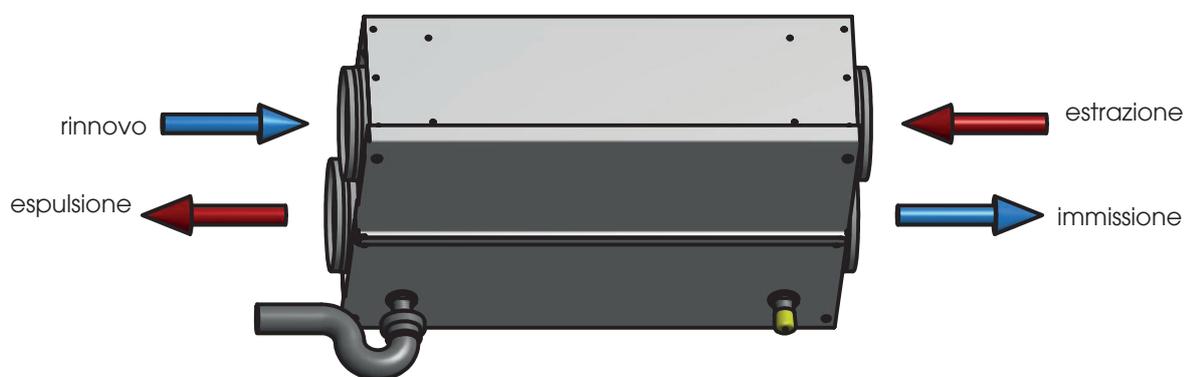




PRESTAZIONI AERAILICHE (UNI EN 13141-7)

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.
Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.


EFFICIENZA DI RECUPERO DEL CALORE SENSIBILE e LATENTE

Valori riferiti alle seguenti condizioni (UNI EN 13141-7): T_{bs} aria esterna 7°C; U.R. esterna 72%; T_{bs} ambiente 20°C; U.R. ambiente 28%

JD 1 e JD 2

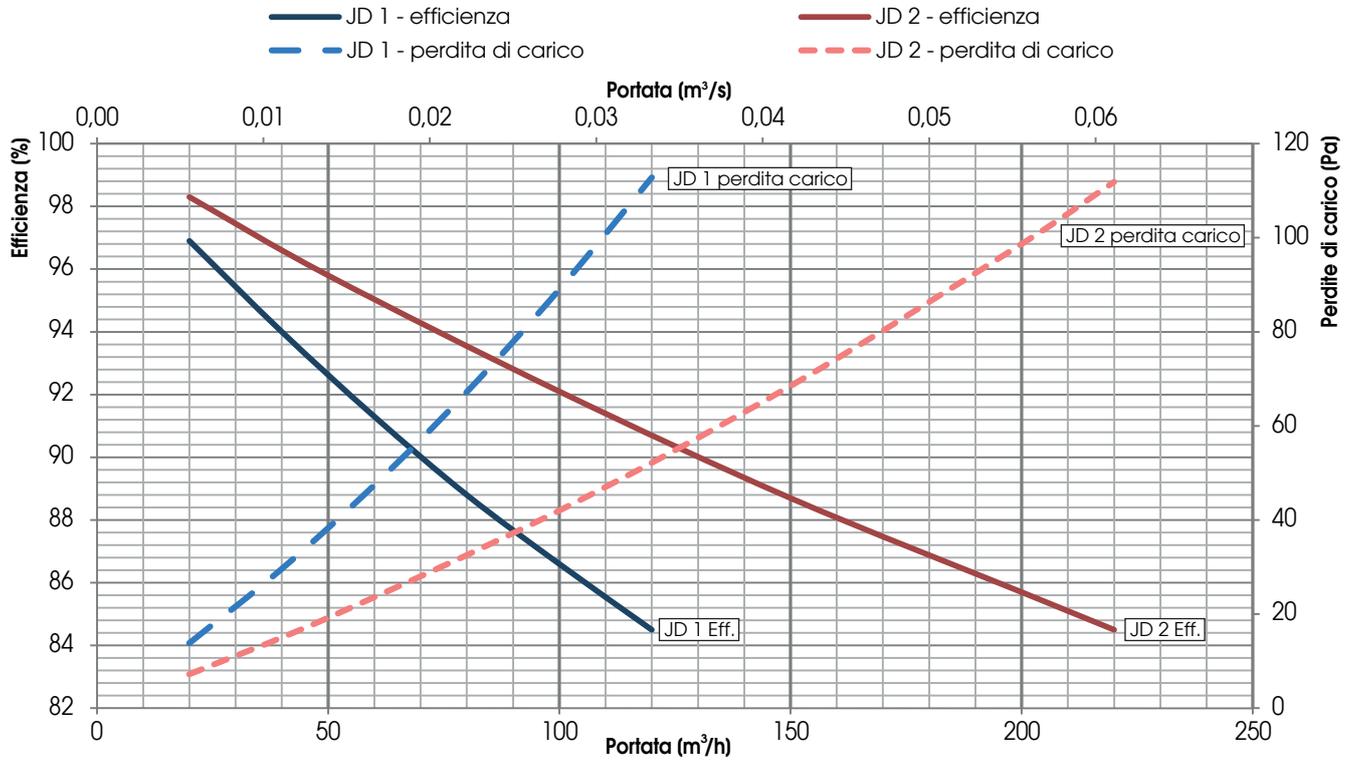

JD 3 e JD 4

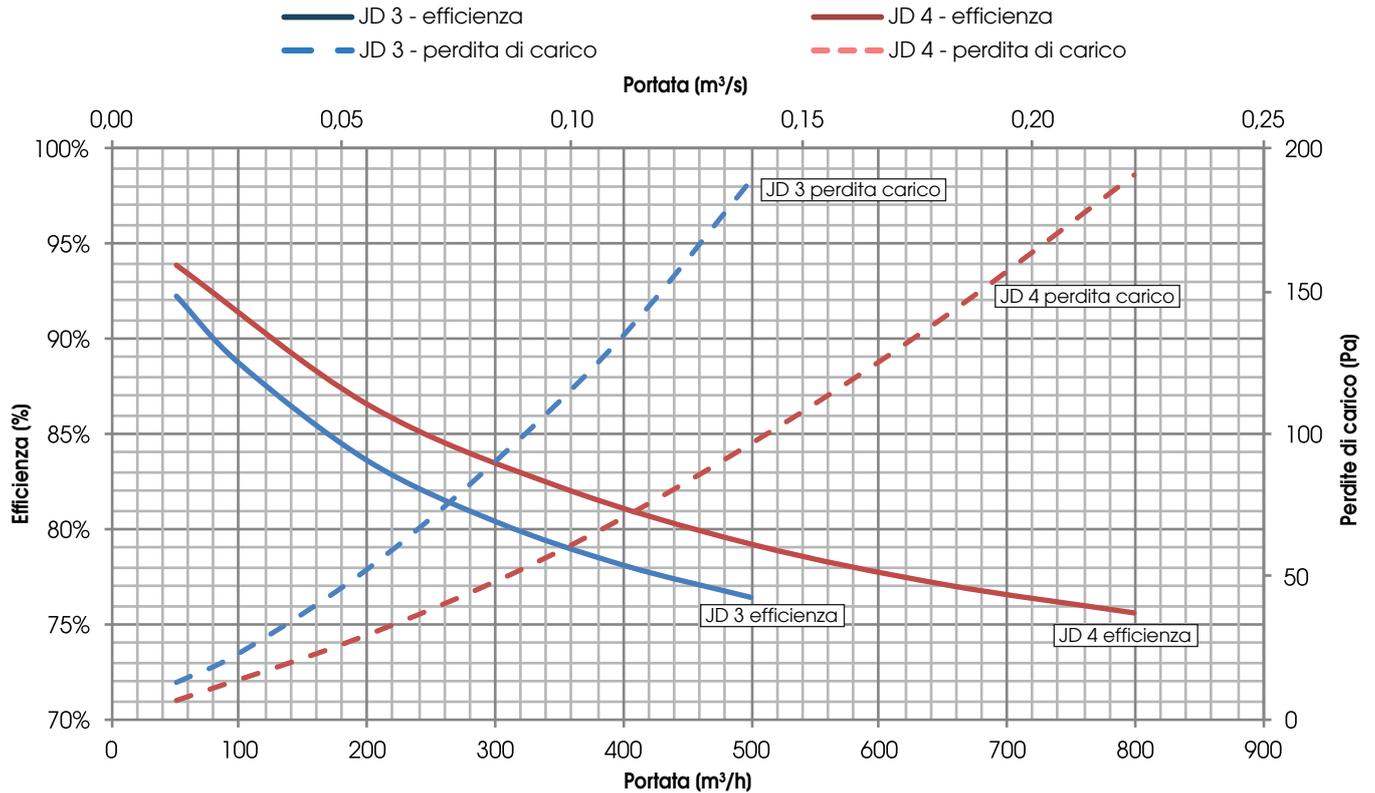




PRESTAZIONI AERAULICHE (UNI EN 13141-7)

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.
Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.

EFFICIENZA DI RECUPERO DEL CALORE SENSIBILE e LATENTE


Valori riferiti alle seguenti condizioni (UNI EN 13141-7): Tbs aria esterna 7°C; U.R. esterna 72%; Tbs ambiente 20°C; U.R. ambiente 28%

JD 1 ENTALPICO e JD 2 ENTALPICO


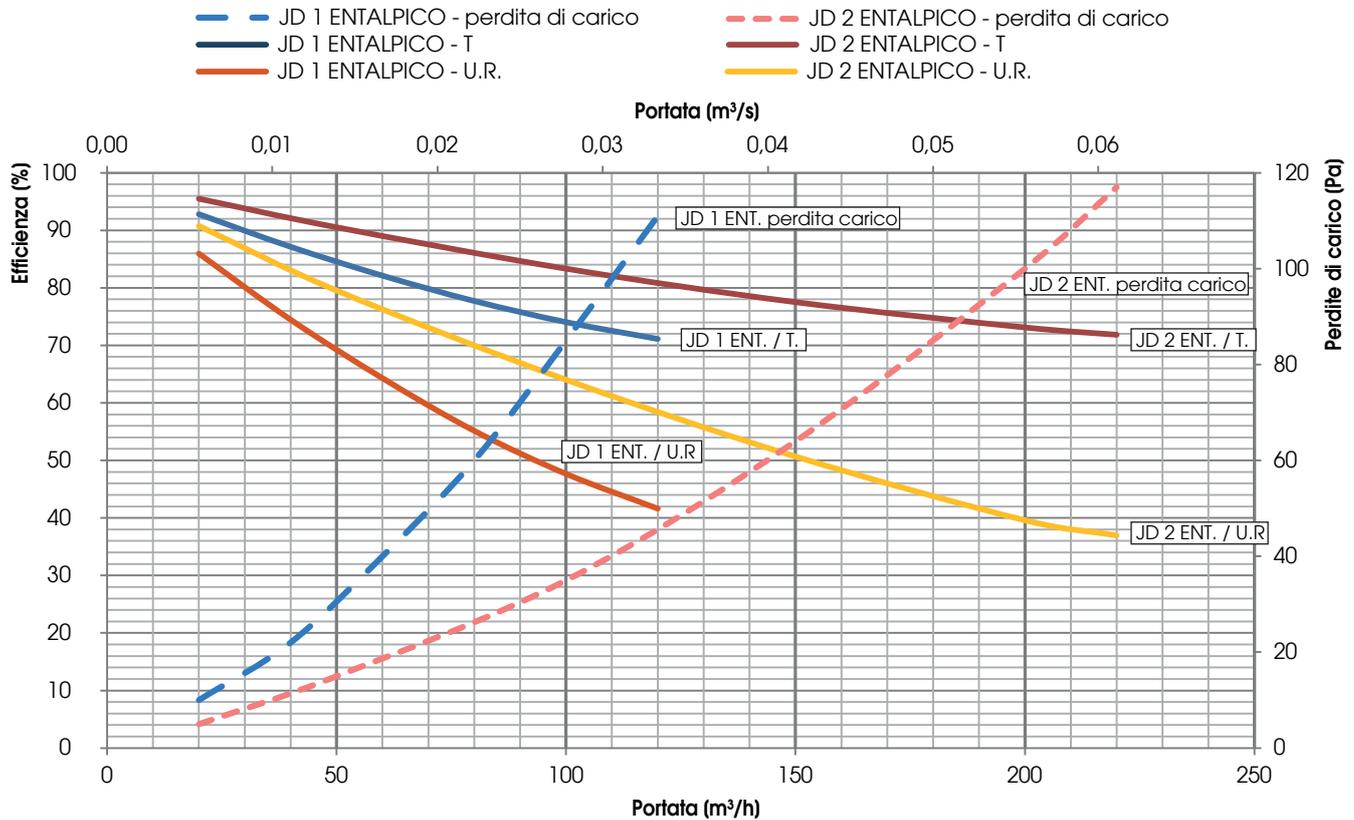


T = temperatura, recupero calore del sensibile / U.R. = umidità, recupero del calore latente

DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

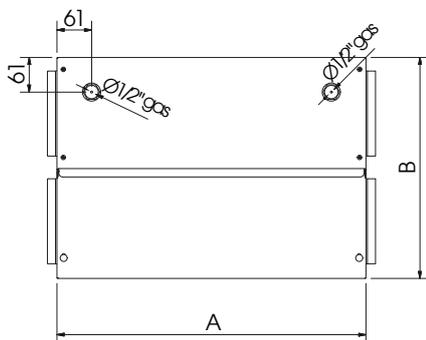

| MODELLO | Dimensioni (mm) | | | | | | | | | Peso (kg) |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | I | L | |
| JD 1 | 545 | 393 | 205 | 184 | 192 | 80 | 125 | 61 | 61 | 23 |
| JD 2 | 545 | 393 | 322 | 301 | 192 | 140 | 150 | 61 | 61 | 30 |
| JD 3 | 1040 | 750 | 345 | 300 | 458 | 150 | 200 | 127 | 170,5 | 47 |
| JD 4 | 1240 | 900 | 395 | 350 | 518 | 175 | 250 | 127 | 200 | 63 |

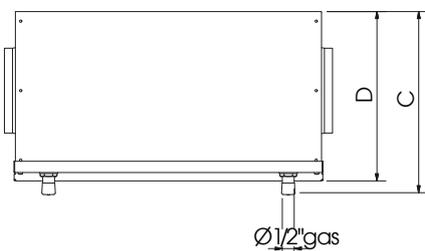




INSTALLAZIONE JD


INSTALLAZIONE A SOFFITTO

■ Spazi minimi di manutenzione (mm)

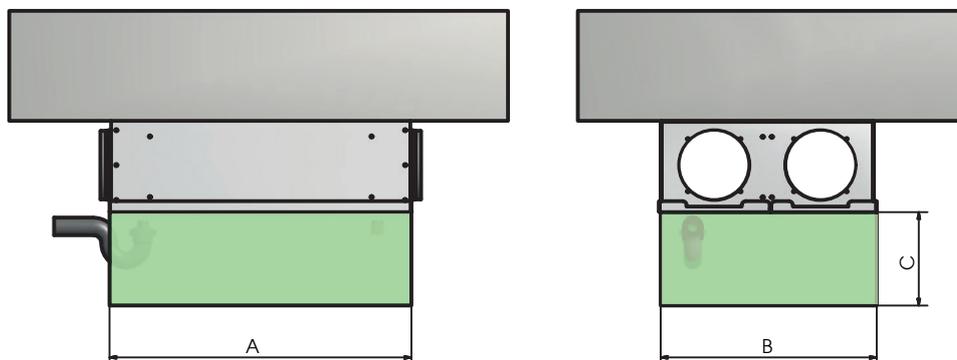


| MODELLO | Dimensioni (mm) | | |
|---------|-----------------|-----|-----|
| | A | B | C |
| JD 1 | 550 | 400 | 200 |
| JD 2 | 550 | 400 | 300 |
| JD 3 | 1040 | 750 | 350 |
| JD 4 | 1240 | 900 | 400 |

SIFONE STANDARD (mm)

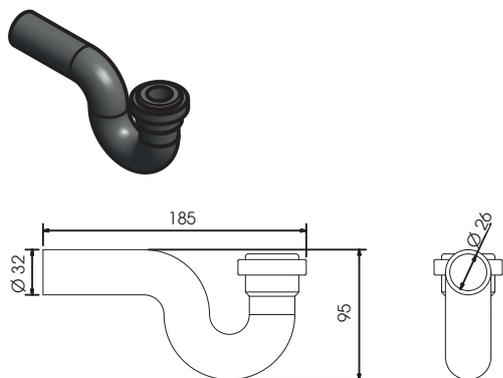

SIFONE A VASCHETTA RIBASSATO (mm) Pressione massima di funzionamento 200 Pa

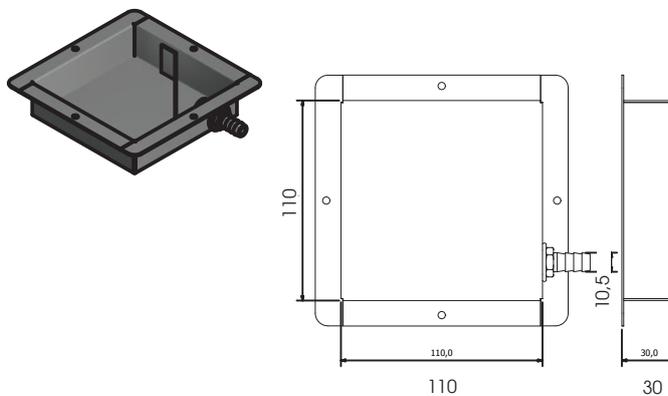

N.B. - solo per JD 1 e JD 2

UTEK si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie per migliorare i prodotti, senza obbligo di preavviso.

Gentile Cliente

Grazie per l'attenzione al prodotto UTEK, progettato e realizzato per garantire all'Utilizzatore valori reali: Qualità, Sicurezza e Risparmio sui consumi.

UTEK S.r.l.



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001**

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 14001**



il Concessionario

JD_2016_3_IT



UNITÀ DI VENTILAZIONE con RECUPERO DI CALORE per EDIFICI RESIDENZIALI